



सर्वोच्च सरकार का उपकरण

विद्युत वितरण खण्ड

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राजापुर चित्रकूट

पत्रांक: 2675 / वि० वि० खण्ड /

दिनांक: 06.09.2023

विषय-निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु (टी०सी०)

सेवा में

श्री. DEVENDRA PRATAP SINGH आलमज श्री. RUDRA DEV SINGH ग्राम PANAUTI ब्लाक PAHADI

महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक.

06.08.2023-1008211368

के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए

8 HP HP/KW/KVA/BHP तथा पंखा बत्ती के लिए सिरीज में 120 वाट की स्वीकृति दिनांक

06.09.2023

को प्रदान कर दी गयी है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्जज रूपया.....	0.00		
2. सेवा	2036.00		
3. प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू०..	2400.00	पंखा बत्ती रू०.	100.00
4. मीटर शुल्क	2921.00		
5. अन्य...	0.00		
6. कुल योग रू०...	7457.00		

7. आपको नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू०..... का व्यय भार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रू०..... की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रू०..... का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वपस नहीं किया जायेगा।

9. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के

अन्तर्गत रू०. 500 जमा करना होगा।

10. आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विधुत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की दुलाई करनी होगी समान दुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण कराना होगा।

11. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेंट का प्रबन्ध करना पडता है अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपकी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

12. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पडेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पडेगा।

नोट (1) क०सं० 6.7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत

(2) सीमेंट बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तथा ऐंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्मा.....सीमेंट 0.6 बोरी बालू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशनसीमेंट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए.....मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1. नाम जुडिशियल 100/-रू० का जनरल स्टाम्प तथा 1/-रू० का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2. ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जज के रूपये की रसीद की छायाप्रति। 3.

एक फोटो प्रमाणित 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपके कनेक्शन को बिजली तमी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पुरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिकलेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए ट्रेजरी चालान सहित) अधिशाषी/जूनियर इन्जीनियर के अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रू० भी जब्त हो जायेगा।

पत्रांक: प्रतिलिपी:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड.....
2. खण्ड विकास अधिकारी
3. जिला विकास अधिकारी.....
4. अनुबन्ध लिपिक वि० वि० खण्ड.....


अधिशाषी अभियन्ता

अधिशाषी अभियन्ता


An Estimate of NIL is framed to cover the cost of providing connection of P.T.W
Application 1008211368 of DEVENDRA PRATAP S/O, W/O RUDRA DEV SINGH
R/O PANAUTI Estimate is framed under the head
of Full deposit proposed NIL meter to HT(11kv) Line and 30 meter
to LT line to be tapped from Panauti feeder 33/11 kv substation Saxhma after
sanction of this work will be done under the Supervision of SDO Rajapur and
JE 33/11kv Saxhma SUBSTION whole cost of The Estimate will be chargeable
to consumer.

Nill

LINE CHART

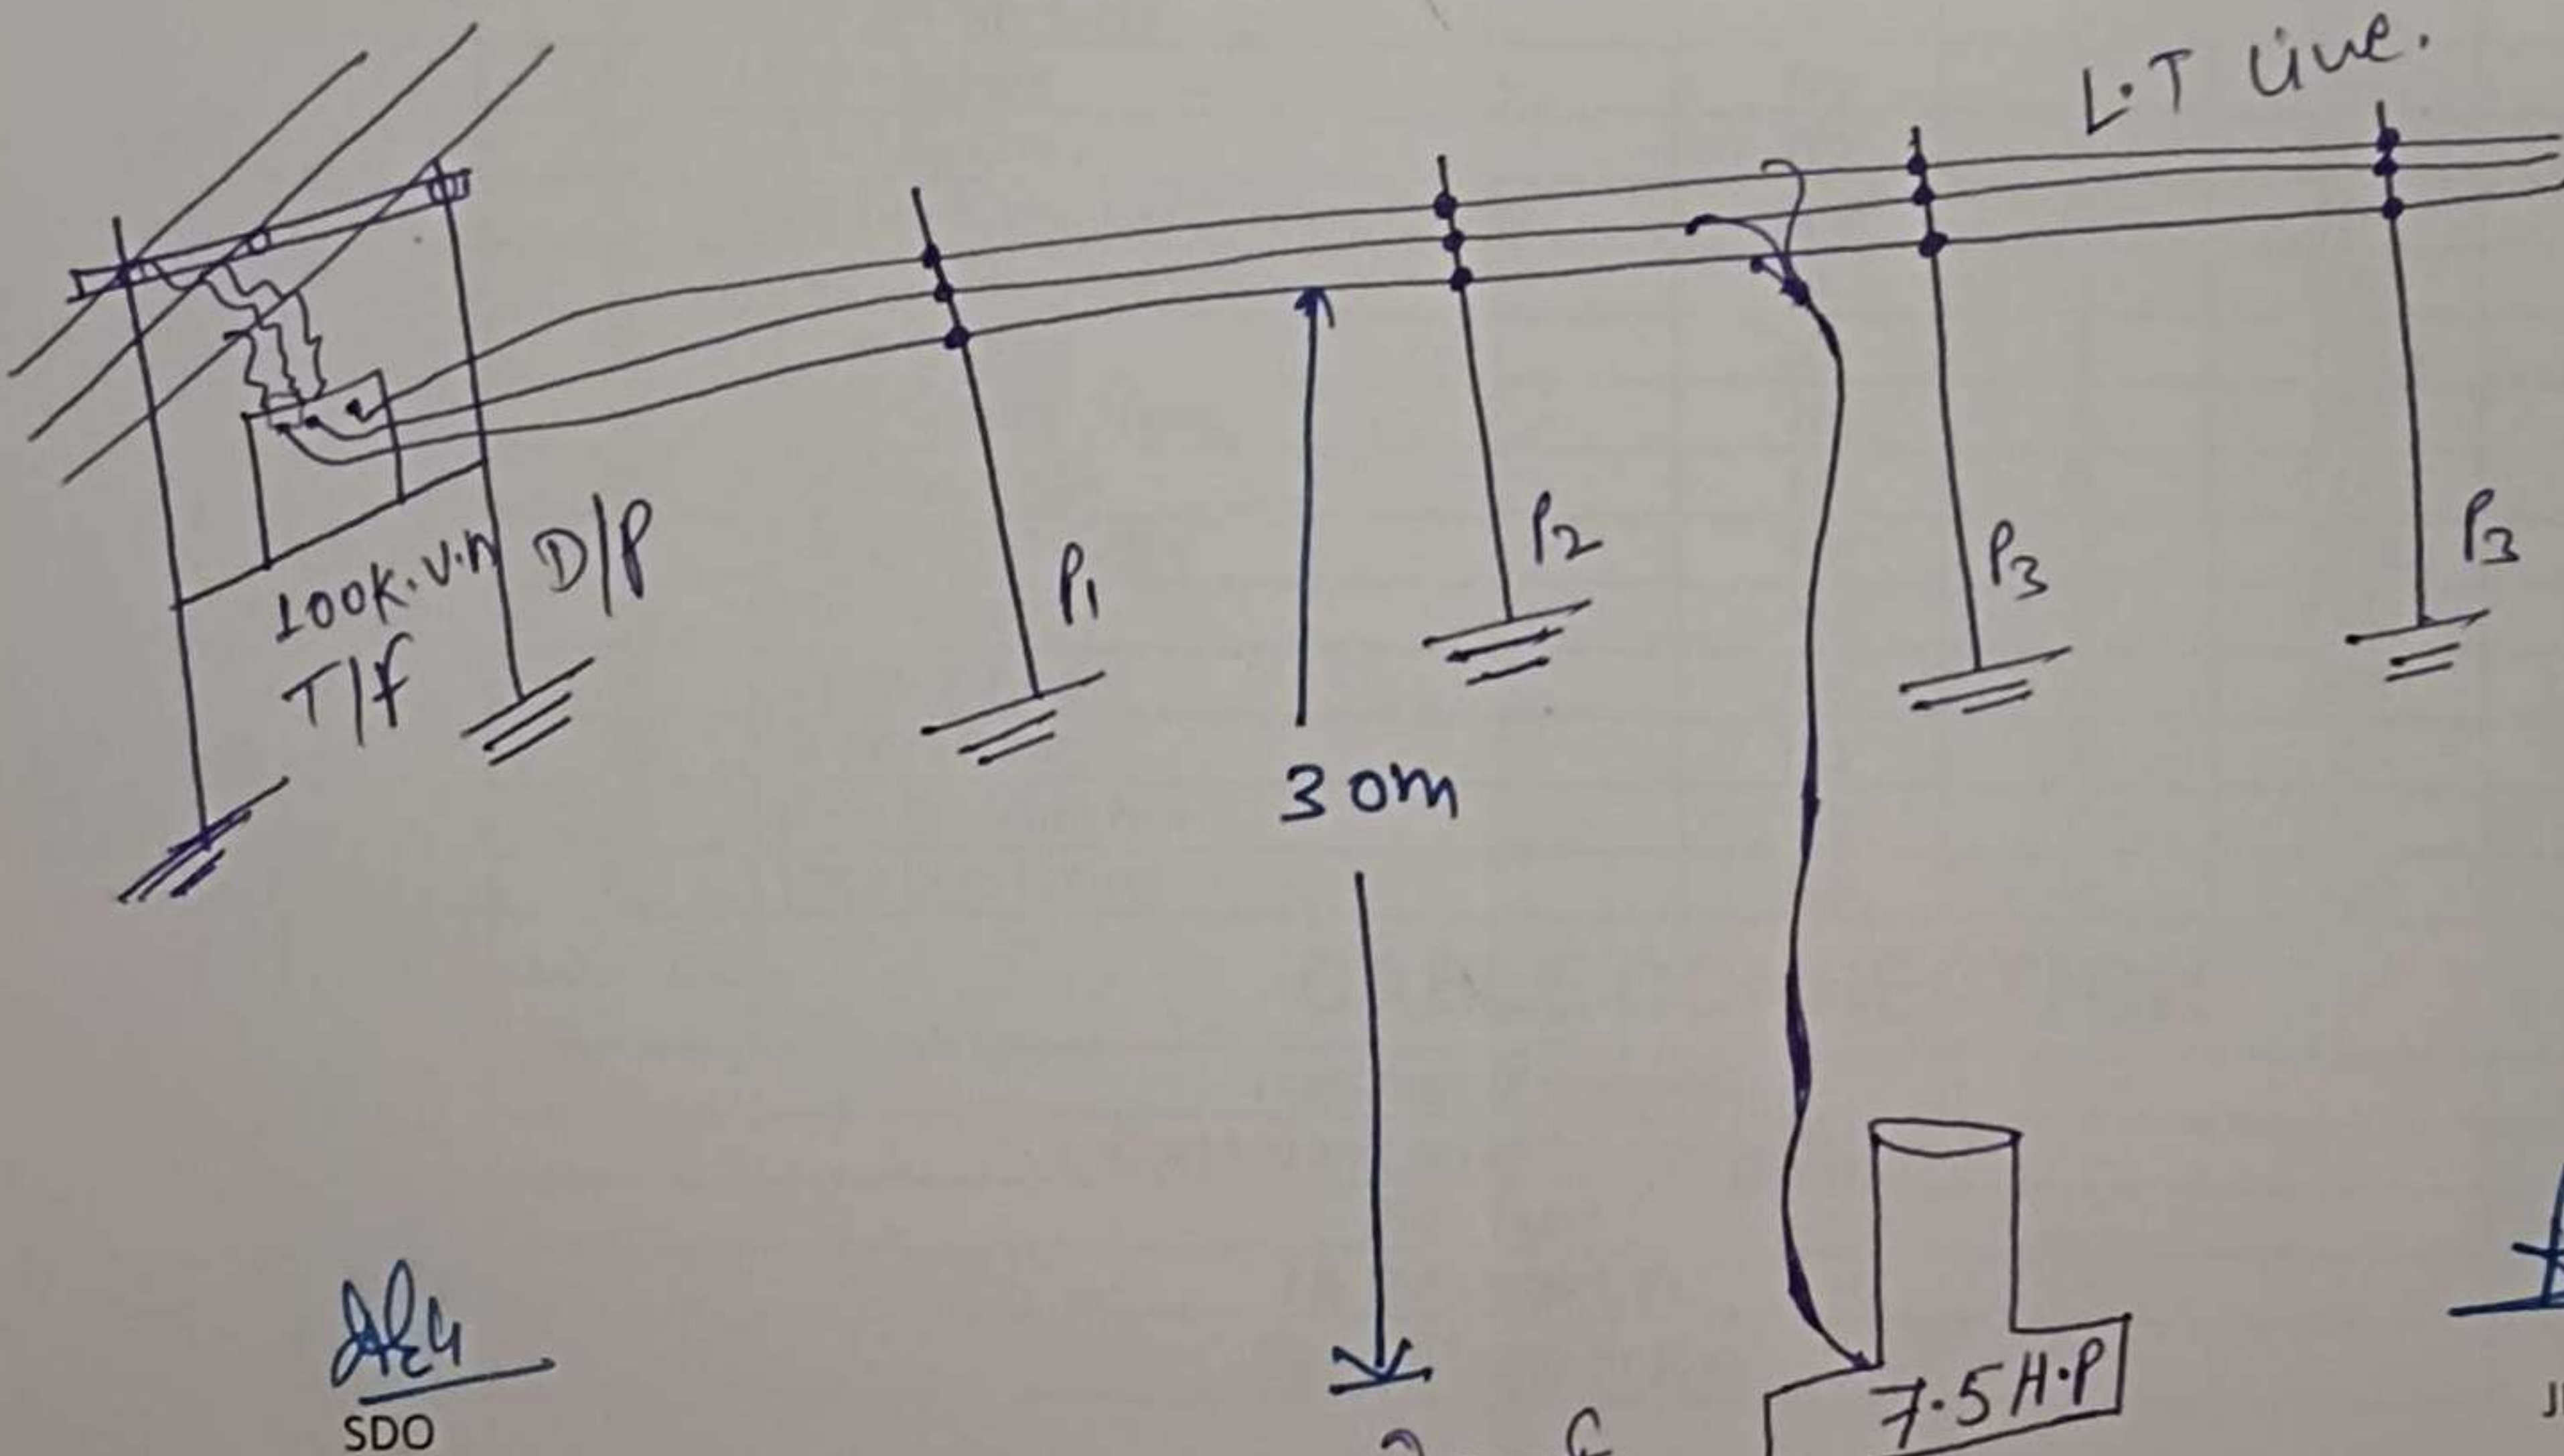

Note:- उम्ह ~~उम्ह~~ के परिमल का
स्थलिय लिटिशन कीया गया जे पाया
गया कि 100K.V.A के TIF से 2 Tubwell का संयोजन
AIC = 781714828586, AIC = 781714842512 आतः
TIF underload है। AB
(JE Saxhma)

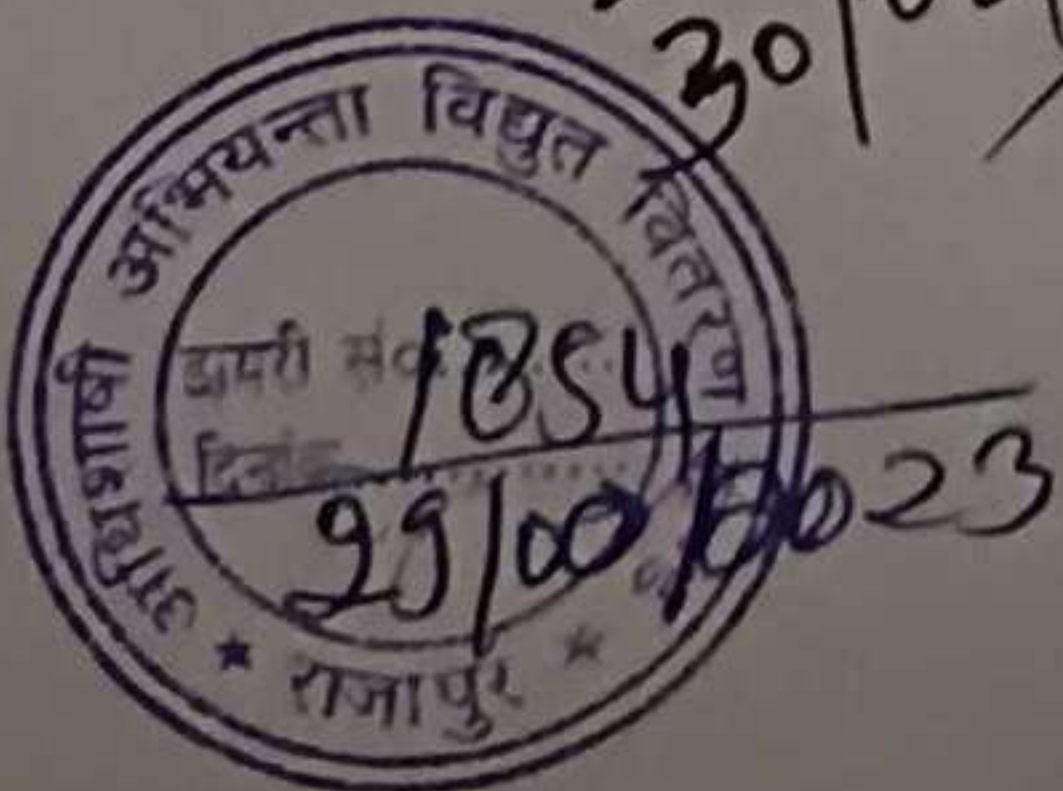

An estimate of 8HP GS suvey of PTW DEVENDRA PRATAP SINGH S/O RUDRA DEV SINGH
R/O PANAUTI

Block - PAHADI

App. No 1008311368 Date -06.08.2023

Sr. No.	Name Of Material	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Pcc Pole 8.5 Mtr Long	No	0	2721	0
2	Stp Pole 11Mtr Long	No	0	15049	0
3	Cross Arm Holding Clamp Pcc/Stp	No	0	304	0
4	F Bracket For Pcc/Stp	No	0	265	0
5	V-Type Cross Arm 11Kv	No	0	744	0
6	11Kv Pin Insulator	No	0	268	0
7	11Kv Disc Insulator	No	0	384	0
8	Weasel Conductor 30Sqmm	M	0	23.98	0
9	Stay Set Complete	No	0	1931	0
10	Stay Insulator	No	0	76	0
11	M.S Top Channel	No	0	832	0
12	Ms Top & Dropper Channel Clamp	No	0	304	0
13	Earthing Set Complete	M	0	838	0
14	T-Off Channel	No	0	478	0
15	T Off Channel Clamp	No	0	259	0
16	T/F Base Angle	No	0	1778	0
17	25Kva T/F 11/.4Kv	No	0	56780	0
18	11Kv Fuse Set	No	0	1167	0
19	Gaurding Angle	No	0	368	0
20	Gi Wire 6 Swg	Kg	0	29	0
22	11Kv Pin With Nut	No	0	78	0
23	11Kv Disc Fitting	No	0	123	0
CABLE CONNECTION					
Total cost of material					0
Cartage and erriction charge 3%					0
Sub Total					0
T& P charge 1.5%					0
Grand Total in Rs.					NIL

Asst
Sd/o Rajapur.

Asst
(JE Sd/o Rajapur)