


LINE CHART

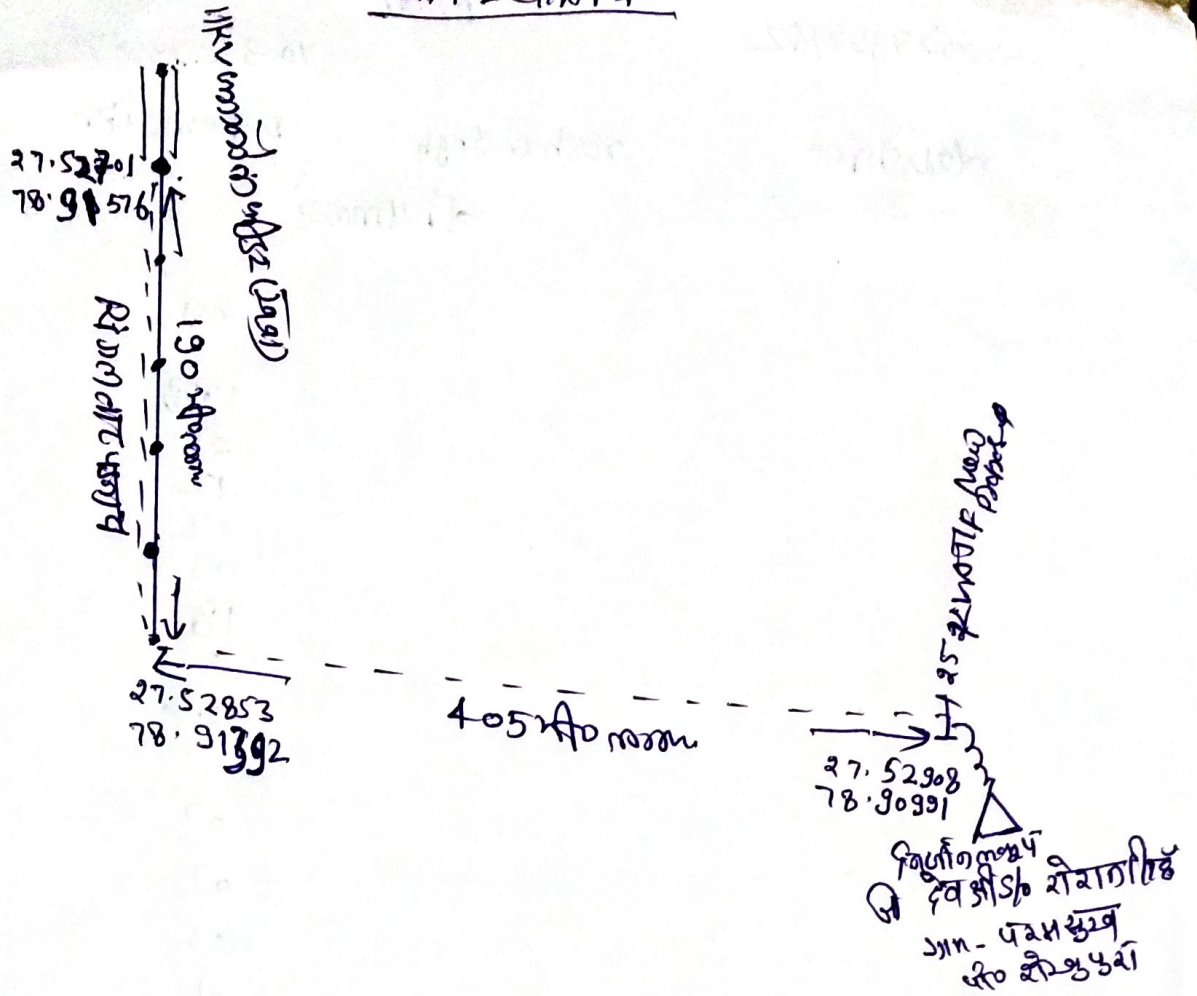

TFR

अविद्युत संख्या - 1008329891

श्री. प्रमोद कुमार शर्मा जी को ज्ञापित किया जा रहा है कि आप प्रमोद कुमार शर्मा जी

पतांक - 14744 date - 04/10/2023

रजिस्ट्रेशन नं. 424/2023-24

ग्राहक - 10HP पम्प

ग्राहक - 25 KVA New proposed

HT लाइन - 405 मीटर + 190 मीटर सिग्नल टावर

जीएस - कर्मचारी (2000)

सड - धुनकी

नोट - उक्त उपरोक्त सभी HT लाइन के 190 मीटर सिग्नल टावर
सिग्नल टावर तथा 405 मीटर थ्री फेज HT लाइन बनानी
जाएगी

मोबा. नं.

(Handwritten signature)