

कार्यालय  
उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड (चिलविला)  
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

दिनांक:- 09-11-23

पत्रांक / 368

/ वि०वि०उपखण्ड चिलविला प्रता० /


विषय:- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अन्तर्गत स्थायी संयोजन विद्युत भार ०.३ हा०पा० की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत के सम्बन्ध में।


अधिसासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम  
जनपद-प्रतापगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक में / श्री राजबहादुर सुत श्री श्रीनाथ  
पता व ग्राम (मजरा) जेवरा पोस्ट-जेवरा जनपद-प्रतापगढ़ के  
विन्दुकर (TFR/SIR) निम्नवत है:- APP-1008332335

01	आवेदित परिसर पर पूर्व में दकाये की स्थिति का विवरण।	नही
02	आवेदित परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन का पूर्ण विवरण।	नही
03	परिसर की निकटतम H.T/L.T मेंस से न्यूनतम दूरी।	25 मी.
04	वितरण परिवर्तक के अतिमारित की स्थिति	अतिमारित नही
05	11KV पोषक के अतिमारित की स्थिति।	अतिमारित नही
06	33/11 KV उपकेन्द्र के पॉवर परिवर्तक की स्थिति।	अतिमारित नही
07	मीटर स्थापन हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति।	उपलब्ध
08	परिसर पर संयोजन का प्रयोग (वाणि०/कृषि/आवासीय/अन्य)।	कृषि
09	परिसर पर निर्मित भवन का विवरण (एकल/बहु)।	इकल मजिला
10	अन्य तकनीकी आख्या।	

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

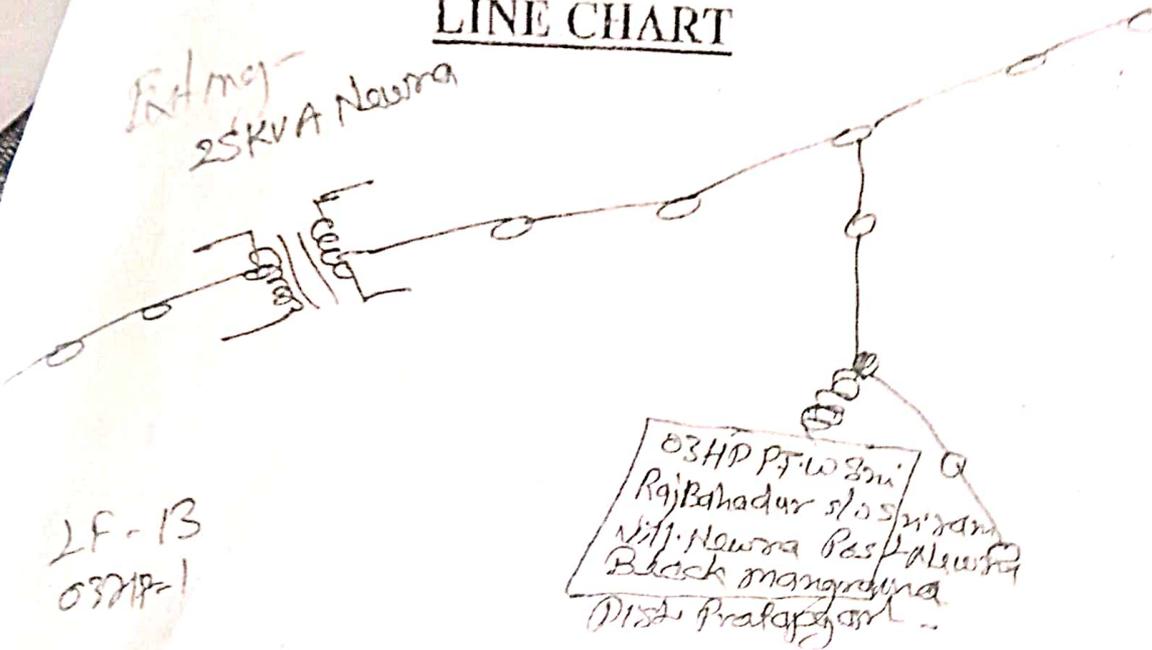
  
अवर अभियन्ता  
चिलविला

  
उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड चिलविला  
प्रतापगढ़



# LINE CHART

R/A/moj -  
25KVA Newra



LF-13  
03HP-1

03HP PF-10 20m  
Raj Bahadur st. 5m  
Nij. Newra Pas. 10m  
Black mangrana  
Dist. Pratapgarh

Requirement

- 1- P.C.C pole 8.5 mtr.....No
- 2- ACSR weasel conductor.....mtr.
- 3- GI wire SWG .....KG
- 4- Stay rod.....No.
- 5- Stay wire 7/10 swg.....KG
- 6- Earthing Rod .....No
- 7- T.F .....KVA.....No
- 8- Length of line 25 mtr long

Voltage Drop Calculation

Cable connection cable provide by consumer

S.D.O.  
Chilbila

Jr. Engineer  
Chilbila