

सेवा में,


अधिकासी अभियन्ता,  
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,  
हरदोई।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक 13125 विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक 05/12/23 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।  
आवेदक का नाम व पता:- अजनीश कुमार वी० आम्पकाश R/0 कौरगांवा 10 रंगडि हर्दोई

प्रकमण शुल्क जमा धनराशि रू० 100 रशीद संख्या N.P.C दिनांक 02/12/23

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है? **नहीं**
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण- **नहीं**
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण- **N/A**
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है? **हाँ**
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है? **नहीं**
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है? **11KV**
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का? **विभाग का**
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? **25KVA**
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- **अहदुल्ला-गौर**
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई- **110km**
13. 11 के0वी0 फीडर लोड- **210A**
14. पावर परिवर्तक की क्षमता- **05MVA**
15. पावर परिवर्तक लोड- **210A**
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं- **-**
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- **95मी**
18. मीटर प्रस्तावित- **हाँ**
19. लाइन चार्ट-

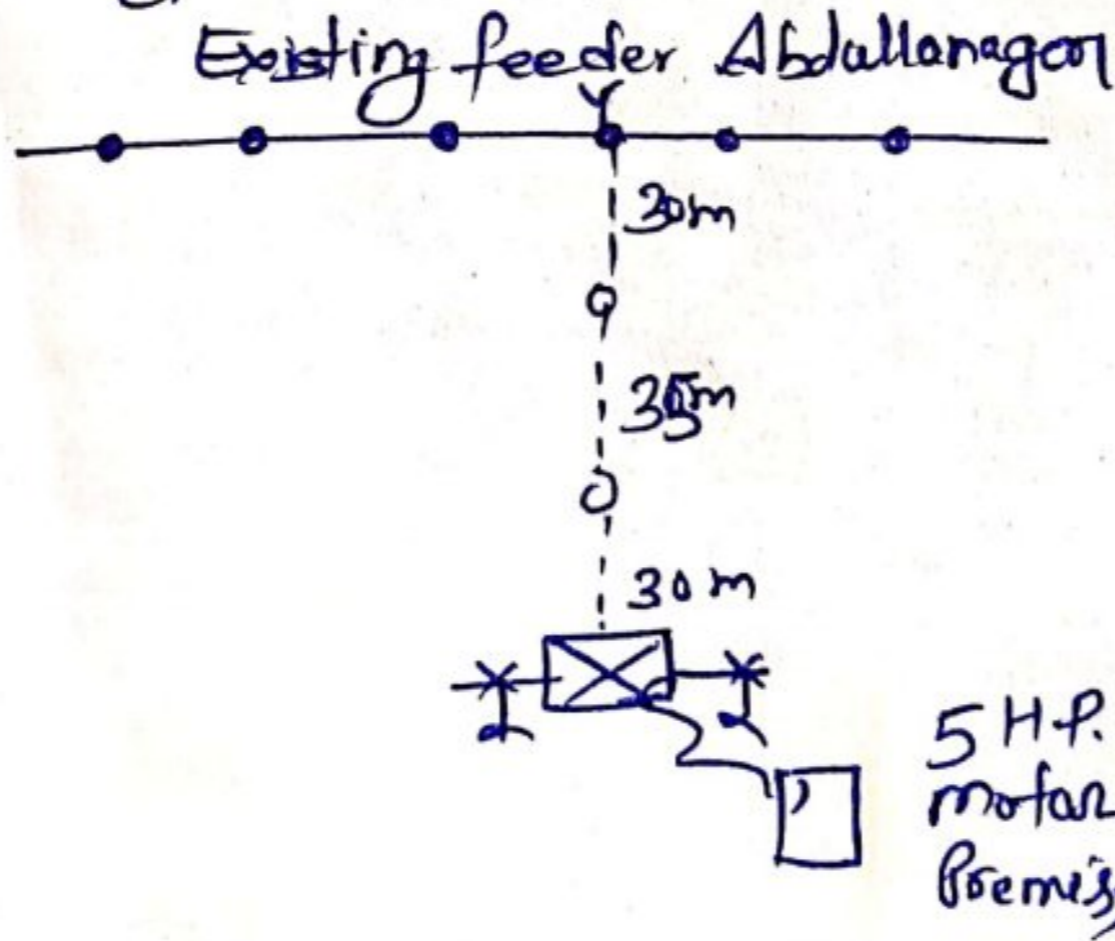

weasel - 370 A  
PCCable - 04 No.  
TIF - 25kVA

अवर अभियन्ता  
33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

## PROJECT ESTIMATE



### MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description : PTW\_AJNEESH KUMAR\_1008356644

Project Code : MVDP.HR.PD0261

Estimate Value : 106,317.63

Estimate Printout Date : 08.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - MVDP.HR.PD0261.A</b>				
1	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
2	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
3	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
4	11KV DISC FITTING (B&S) 45KN(SET) - 2700000512	SET	6.000	97.00	582.00
5	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.00	3,552.00
6	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	370.000	24.00	8,880.00
7	11 KV PIN NUT WITH - 2700000263	No	12.000	72.00	864.00
8	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	2.000	265.00	530.00
9	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	4.000	838.00	3,352.00
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	4.000	2,721.00	10,884.00
11	PIN INSULATOR 11 KV - 2700000006	No	12.000	196.00	2,352.00
12	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	2.000	744.00	1,488.00
13	11 KV DISC INSULATOR 45 KN (PORCELAIN) - 2700000293	No	6.000	167.00	1,002.00
14	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	14.000	304.00	4,256.00
15	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
16	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	4.000	140.00	560.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>46,441.00</b>

Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				46,441.00
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD0261.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
Contingency Charges - MVDP.HR.PD0261.Z				
1	Contingency Charges			3,096.63
Sub Total - Charges (Rs.)				3,096.63
Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,096.63
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				106,317.63
Return Material - MVDP.HR.PD0261.A				
Grand Total (Rs.)				106,317.63

Amount in Words: One Lakh Six Thousand Three Hundred Seventeen Rupees Sixty Three Paise Only

( JE-E&M )

Sompal .

11001367

APPROVED - 08.12.2023

( AE-E&M )

Kuldeep Singh

11001355



भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये


भारत

RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश अध्यापक संघ

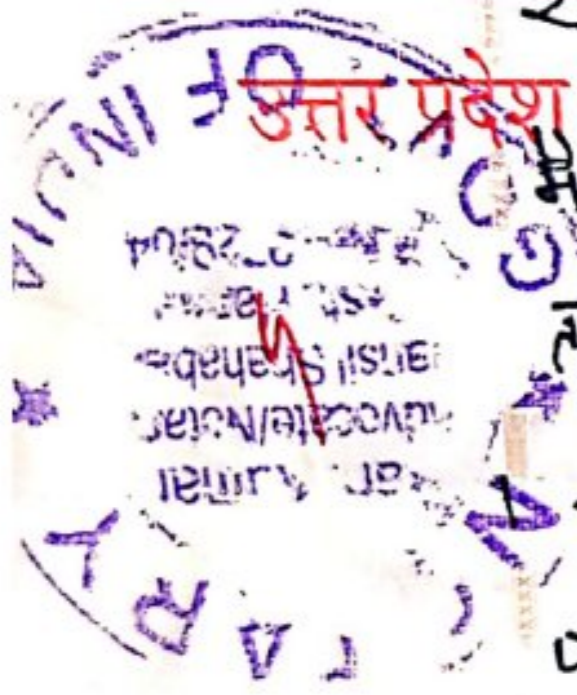

UTTAR PRADESH

81AE 360362

मै अजनीश कुमार पुत्र श्री काम प्रकाश नि. ग्राम कुरिगावां प. पण्डरवा।  
तहसील शाहखान जिला इलाहाबाद शपथपूर्वक ज्ञान यहाँ है -

प्रदाई शपथकर्ता ने अपने नमूने नं. 834 गी-भति ग्राम कुरिगावां पण्डरवा  
पण्डरवा तहसील शाहखान इलाहाबाद जिले में सिंचाई हेतु वॉरिंग (एप्लेन)  
अर्थात् है।

2 प्रदाई शपथकर्ता को उक्त वॉरिंग संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन  
लेना चाहता है।

3 प्रदाई शपथकर्ता को उक्त विद्युत कनेक्शन की लाइन पड़ने में  
शपथकर्ता को खर्च की दी लाइन पड़ना है वहां किसी काम का  
खर्च बीच में नहीं पड़ता है।

4 प्रदाई शपथकर्ता को उक्त विद्युत लाइन पड़ने में किसी को कोई बाधा  
नहीं है वहां उक्त लाइन पड़ने से पूर्व जिम्मेदारी शपथकर्ता की है।

उपरोक्त शपथकर्ता अज्ञान में अपने तहसील में वहां वहां नदी  
गंगा के किनारे नहीं मिला है।

611123

(अजनीश कुमार)

Ajmesh kumar  
611123  
ATL