

स्थलीय निरीक्षण आख्या

आवेदन सं० 100 0361697

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड सण्डीला।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक वि०वि०ख०सण्डीला/पी०एफ०/दिनांक जो
कि विद्युत भार स्वीकृत हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है-

आवेदक/उपभोक्ता का नाम श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री राम औजार

प्रकरण शुल्क जमा धनराशि रु० द्वारा रसीद सं० व दिनांक : Rs. 100, P53066321, Date: 21.12.2023

1. उपभोक्ता के नाम से अन्य विद्युत संयोजन है/नहीं है का विवरण : नहीं
2. परिसर से सम्बन्धित उपकेन्द्र का नाम बेहन्दर फीडर का नाम बहलौलपुर
3. आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति : नहीं
4. बकाये की स्थिति में संयोजन का पूर्ण विवरण : NA
5. परिसर की निकटतम एल०टी०/एच०टी० मेन्स से न्यूनतम दूरी : From HT - 6.5 मीटर
6. वितरण परिवर्तक के अतिभारिता की स्थिति : PTW (25KVA Proposed)
7. 11 के०वी० पोषक के अतिभारिता की स्थिति : Normal
8. 33/11 के०वी० उपकेन्द्र के पावर परिवर्तक की स्थिति : Normal
9. मीटर स्थापना हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति : YES
10. परिसर पर संयोजन का प्रयोग वाणिज्यिक/आवासीय/औद्योगिक : PTW
11. अन्य तकनीकी आख्या -

(इं० दिवाकर यादव)

उपखण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड सण्डीला
हरदोई


अवर अभियन्ता

33/11 के०वी० उपकेन्द्र बेहन्दर
विद्युत वितरण उपखण्ड सण्डीला
हरदोई

EDSD-SANDILA

LINE CHART

- 1- APPLICATION NO. (IF APPLICABLE) 1008361697
- 2- NAME OF APPLICANT श्रीमती राम देवी पत्नी श्री राम उगैर
- 3- ADDRESS गा. अम्बेरा, म.स. बेंदर
- 4- LOAD 0 HP KW
- 5- 33/11 KV S/S बेंदर
- 6- FEEDER सडलोल पु
- 7- T/F CAPACITY 25 KVA (Proposed 25KVA T/F for PTW)
- 8- LENGTH OF LINE 11 KV 65 MTR
- 9- LENGTH OF L.T. LINE MTR.
- 10- ESTIMATE PROJECT CODE M.V.D.P. H.R. P.D 0470

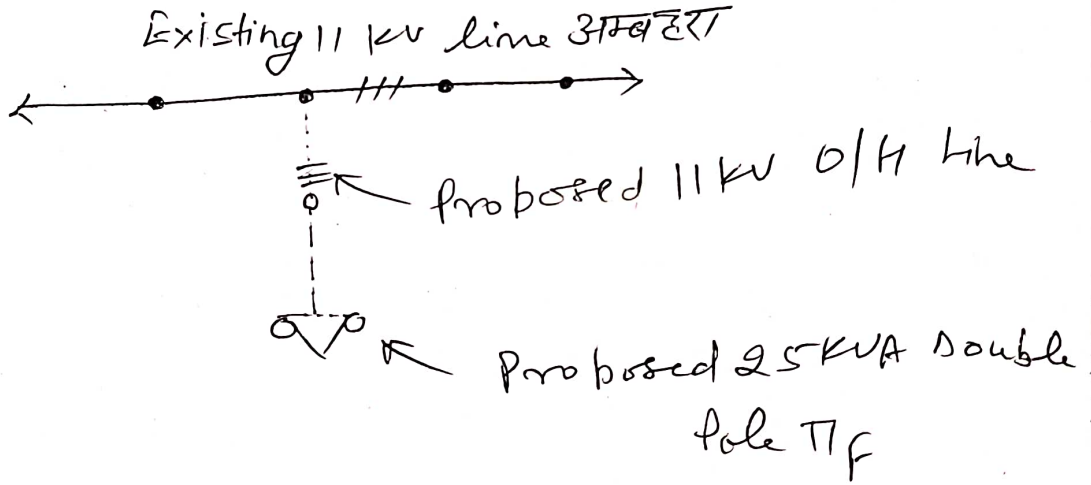

(JE)
JUNIOR ENGINEER
(S.K. YADAV)

ER. DIVAKAR YADAV
(S.D.O.)
SUB-DIVISIONAL OFFICER
(SANDILA)