

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर-208006

Tollfree No.-1912

Whatsapp No.- 8010957826

E-mail-eeeddkn@rediffmail.com

ई-मेल/व्हाट्सअप

CIN : U31200UP2003SGC027460

पत्रांक : 198 /वि0वि0ख0प्र0का0/

दिनांक : 09.01.24

श्रीमती किरन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
ग्राम व पोस्ट-शाह, ब्लाक-भीतरगांव,
जनपद कानपुर नगर।

मध्यम गहरी बोरिंग योजना
आवेदन संख्या- 1008361228
मोबाइल नम्बर- 9793801683

अस्थायी नियम व शर्तें पत्र

विषय:- निजी नलकूप ऊर्जाकरण की धनराशि जमा करने हेतु।

आपको सूचित किया जाता है कि 10 अ0श0 निजी नलकूप संयोजन के विद्युत स्वीकृति संख्या मध्यम गहरी बोरिंग योजना/2023-24 देने में अंकन रू0 82,381=00 मात्र का प्रांकलन स्वीकृत किया गया है तथा इस कनेक्शन को देने में 0.020 कि0मी0/लम्बी एच0टी0/लाइन तथा अधिकतम क्षमता का ट्रान्सफार्मर अथवा 25 के0वी0ए0 नया सबस्टेशन बनाने के लिए निम्नलिखित व्यय होगा।

अतः कृपया आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में इस पत्र पर अंकित दिनांक से तीन माह के अन्दर जमा कर दें। अन्यथा समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं और संयोजन की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी तथा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

क0सं0	विवरण	प्रांकलन की धनराशि	लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त अनुदान	शेष जमा योग्य धनराशि
1.	प्रांकलन की धनराशि	82381.00	68000.00	14381.00
2.	प्रतिभूति (सिक्वोरिटी)	3000.00	-	3000.00
	योग:-	85381.00	68000.00	17381.00

- 1 रुपया जमा करते समय खंजाची प्रकमण शुल्क की रसीद अवश्य दिखायें।
- 2 रुपया जमा करने के पश्चात अपनी रसीद सहित इस कार्यालय में 100/- के स्टाम्प कागज, अपने दो गवाहों तथा वांछित प्रपत्र के साथ कार्यालय में अनुबन्ध करें, 1 रू0 का रसीदी टिकट तथा फोटो साथ में लायें।
- 3 मीटर निरीक्षण शुल्क हेड नं0 0043 बिजली पर कर एवं शुल्क /102 भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अधीन निरीक्षण शुल्क की जमा रसीद साथ में लेकर आयें।
- 4 शंट कैपेसिटर की खरीद रसीद एवं बी0एण्ड एल0 फार्म साथ में लायें।
- 5 उपरोक्त टी0सी0 की धनराशि रू0 17,381.00 का भुगतान पी0टी0डब्लू0 पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन भुगतान मान्य नहीं होगा।
- 6 निजी नलकूप हेतु कारपोरेशन के नियमानुसार सामग्री की ढुलाई एवं निमार्ण का व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 7 टी0सी0 निर्गत होने के उपरान्त संयोजन की समस्त औपचारिकतायें 45 दिनों में पूर्ण करें।
- 8 आर0ओ0डब्लू0 के लिये विभाग उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 9 लाइन का खर्चा (सरचार्ज) का धन आपको वापस नहीं होगा एवं निर्धारित सीमा से अधिक लाइन बनाने का खर्च जो वापस नहीं होगा।

(कमलेश कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता


पत्रांक : /वि0वि0ख0प्र0का0/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, कानपुर/नर्वल/सरसौल, कानपुर नगर।
2. अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, कानपुर नगर।

(कमलेश कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता



PROJECT ESTIMATE

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Urja Bhavan, Nh-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

Ph No. 1800 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

Project Description : SMT KIRAN SINGH

Project Code : DVDP.KN.PD5642

Estimate Value : 84,571.00

Estimate Printout Date : 26.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - DVDP.KN.PD5642.A				
1	M.S. DROPPER CHANNEL 100X50X5X2028 MM - 1800000115	No	1.000	748.00	748.00
2	11 KV DP Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr - 2500000238	No	2.000	265.00 304.00	530.00 608
3	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	2.000	304.00	608.00
4	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	6.000	123.00	738.00
5	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	682.00 370.370	1,364.00 740
6	MS T-OFF CHANNEL 100X50X5X1300 MM - 1800000099	No	1.000	478.00	478.00
7	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	18.000	78.00 82.00	1,404.00 1476
8	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
9	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	75.000	24.00	1,800.00
10	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	6.000	264.00	1,584.00
11	STAY WIRE GI(7/3.15MM) 7/10 SWG - 2700000429	KG	10.000	78.00 70	780.00 700
12	M.S. Top Channel 100x50x5x2240 mm - 1800000092	No	1.000	832.00	832.00
13	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	2.000	1,333.00 515	2,666.00 1030
14	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
15	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
	Sub Total - Material (Rs.)				22,834.00
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				22,834.00 20644.00

	Material & Service-Plant&Machinery - DVDP.KN.PD5642.B				20644=00
1	25 KVA 11/0.4 KV TRANSFORMER NEW - 2000000158	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
	Material-Meter - DVDP.KN.PD5642.C				
1	ENERGY METER 10-60A 3 PHASE 4 WIRE - 1300000344	No	1.000	4,957.00	4,957.00
	Sub Total - Material (Rs.)				4,957.00
	Total - Material-Meter - (Rs.)				4,957.00
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				84,571.00
	Return Material - DVDP.KN.PD5642.A				
	Grand Total (Rs.)				84,571.00

Amount in Words: Eighty Four Thousand Five Hundred Seventy One Rupees Only

82381=00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

.....imate Sanctioned for Rs. 82381=00
 (Rs. Eighty two thousand three hundred Eighty one only/-)
 Ch. Head..... Deposit
 Ch. to Consumers Rs. 82381=00
 Ch. to UPPCL Rs.
 S. No. D-235of Year 23-24

Duke
 (T)

D.A. (W)

Ex. Engineer

Estimate Report

An Estimate amounting rs 84571-00 Only has been framed to cover the cost for connection of 20 meter 11 KV line for providing supply to new PTW connection named श्री/मिस. सनसरी s/o/w/o पुष्प सिंह village शिव block ... Kanpur Nagar, Under head PTW sanction load ... proposed line will be tapped from 11KV लीडर emanating from 33/11 KV Sub Station सुराधिक Distt Kanpur Nagar. The work will be carried out by the section holder under supervision of SDO ... Kanpur Nagar.


नोट-

- लाइन बनवाने का खर्च उपभोक्ता को वहन करना होगा एवं लाइन का निर्माण उपभोक्ता द्वारा स्वयं करवाया जायेगा।
- लाइन बनने में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

Application No: 100836/228

Mo. No: 9793801683

Line diagram

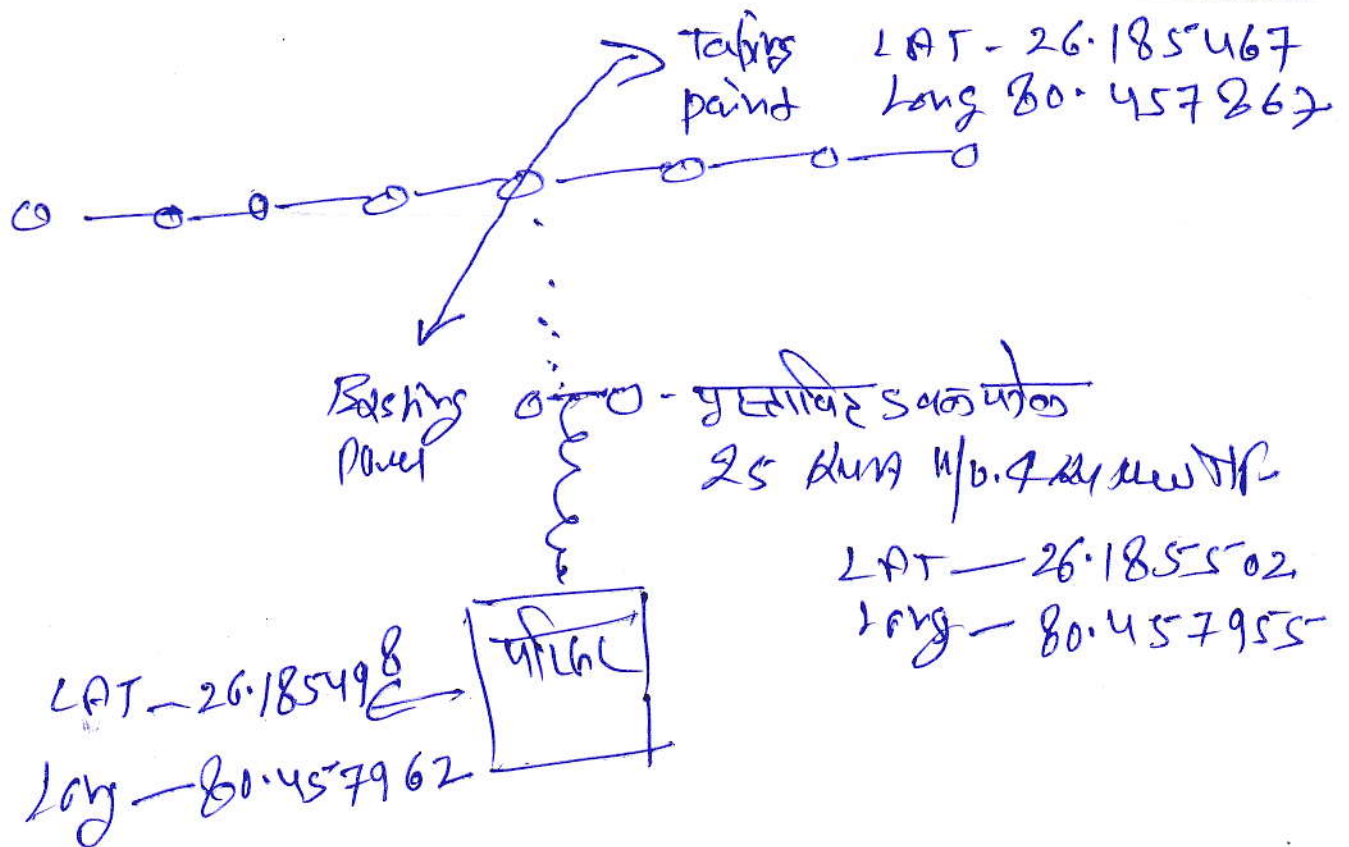

SDO EDSD ...

Sansari

A.K. Sharma
 Junior Engineer
 33/11 KV S/S Sansari